




# Halogen - Metalldampf lampen


## NACHROMA®

### Betriebshinweise

Die Lampen dürfen nur in Reihe mit entsprechenden Vorschaltgeräten in Verbindung mit Zündgeräten betrieben werden. Beim Lampenwechsel ist empfehlenswert, den Starter St HQZ bzw. StH 101 zu erneuern. Das Einsetzen oder Auswechseln der Lampen darf nur von unterwiesenem Personal bei spannungsfreier Anlage erfolgen.

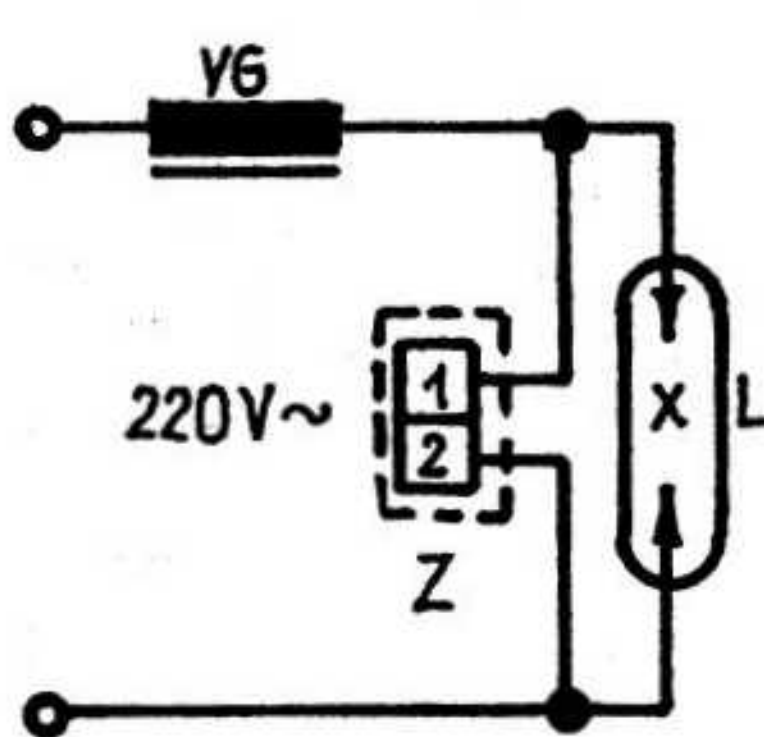

Schaltbild 1

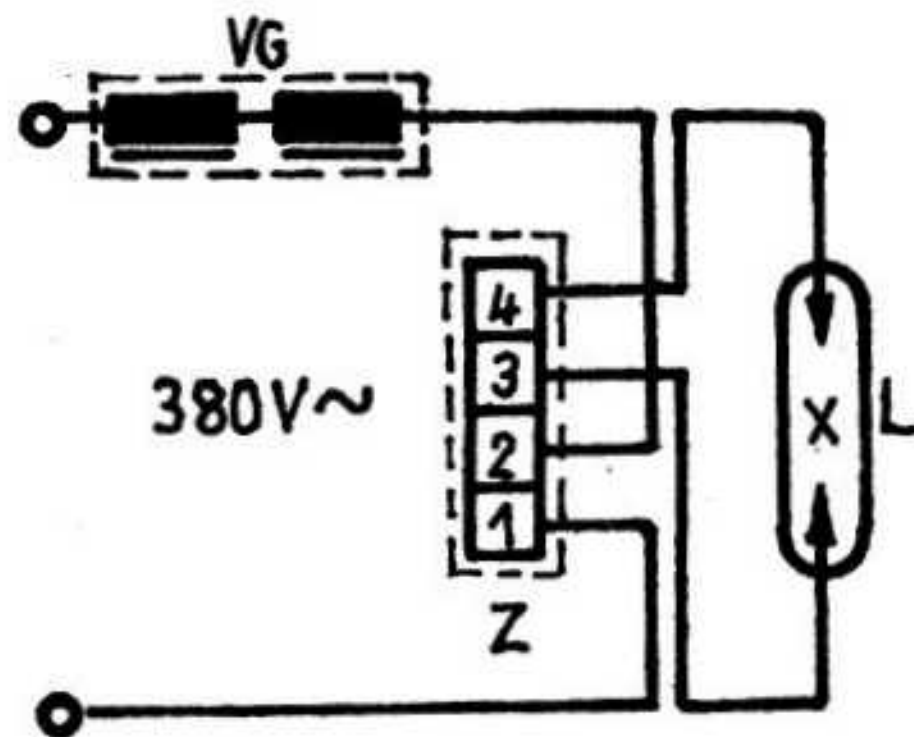

Schaltbild 2

Endprüfung durch \_\_\_\_\_ am \_\_\_\_\_

verpackt durch \_\_\_\_\_ am \_\_\_\_\_

Made In GDR

Technische Daten												
	Betriebs- spannung	Schalt- bild	Vorschalt- gerät	Zünd- gerät	Strom Lampe	Anlauf etwa	Anlauf- zeit etwa	Brenn- stellung	Wieder- zünd- zeit	ähnlichste Forb- temp-	Forb- koord- naten	Farbe des Lichtes
NC 250-00	V		VG	Z	A	A	min		min	K		
NC 250-01			VHQD 250	ThZ 1 oder HQZ 400	2,15	3,5						
NC 400-00	220 <sup>+</sup> <sub>11</sub>	1										
NC 400-01			VMHD 400		9,65	5		beliebig				
NC 400-04												violett/ blau
NC 1000-00	380 <sup>+</sup> <sub>19</sub>								10 bis 15			
NC 1000-01							3					
NC 1000-62								wagerecht <sup>+</sup> <sub>20</sub>		5000	x = 0,345 y = 0,370	
NC 1000-63	380 <sup>+</sup> <sub>10</sub>		2 x 1/2 VMHD 1000	HQZ 1000	4,8	8				3200	x = 0,408 y = 0,367	
NC 1000-64		2						wagerecht <sup>+</sup> <sub>45°</sub>				violett/ blau
NC 1000-65								wagerecht <sup>+</sup> <sub>45°</sub>				grün
NC 2000-60	380 <sup>+</sup> <sub>19</sub>							beliebig				
NC 2000-64			2 x 1/2 VMHD 2000	HQZ 2000	8,5	14		wagerecht <sup>+</sup> <sub>45°</sub>				violett blau

422 BFG 053/39/77 23 2154

Hinweise

Warenzeichen, Bildzeichen !!  
Warenname, Schriftzeichen  
Kurzzeichen

nach BGW-S 50-0070/62  
nach BGW-S 50-0080  
nach BGW-S 50-0088